


現場施工 ←

→ 結線済み

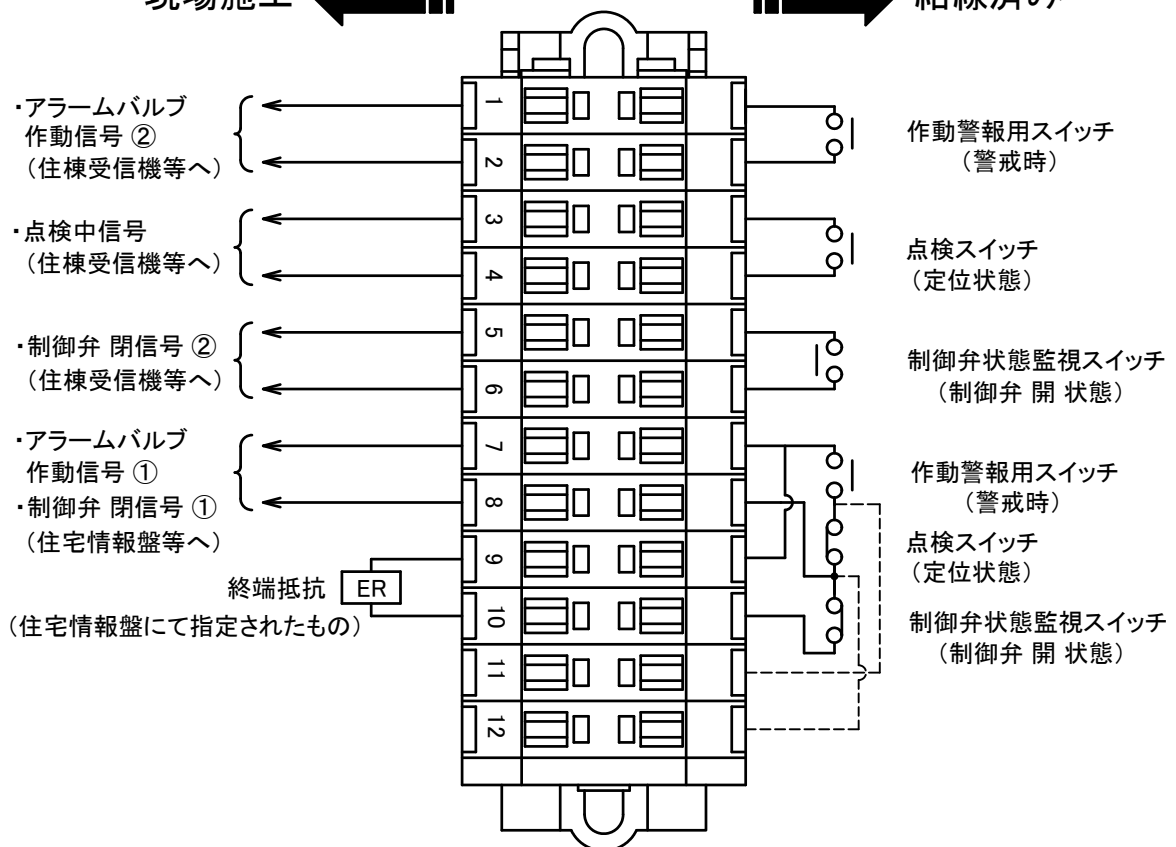

図面名称 流水検知装置 CVR40Ⅲ 端子ボックス結線例図	作成年月日	17/07/20	図面番号	版数
	投影法	3角法	J047060-Y	
	尺度	Free	千住スプリンクラー株式会社	